
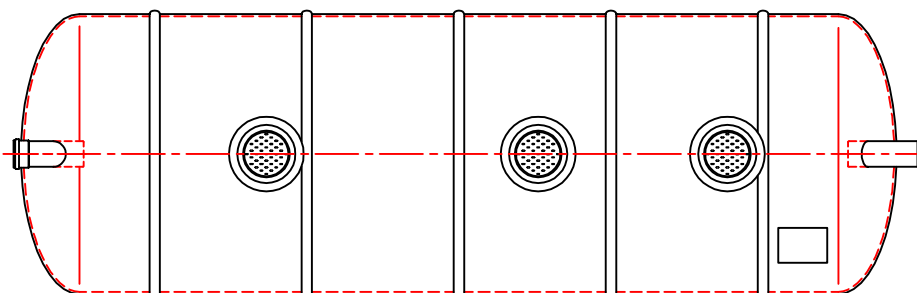


2-10 М³ СЕПТИКИ

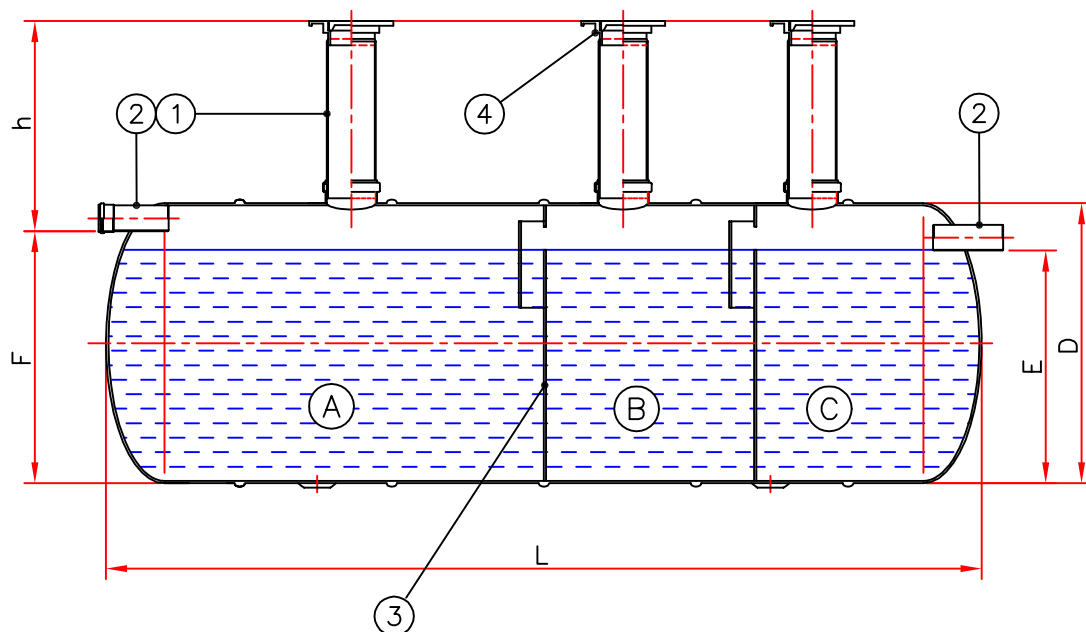

h = глубина заложения трассы

h = _____ мм (стандартная высота 600 мм)

Диаметр входного и выходного патрубка _____ мм

(стандартный диаметр 110 мм)

Замечания: _____

ОБЪЕМ СЕПТИКА		М ³	2	3	4	5	6	8	10
D	Диаметр септика	мм	1000	1200	1200	1200	1500	1500	1500
L	Длина септика	мм	2750	2900	3750	4650	3600	4750	5850
F	Днище/вход. патрубок	мм	880	1080	1080	1080	1380	1380	1380
E	Днище/выход. патрубок	мм	800	1000	1000	1000	1300	1300	1300
A	Объем I камеры	л	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
B	Объем II камеры	л	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
C	Объем III камеры	л	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
4	Крышка чугун (x) <input type="checkbox"/> пластик (x) <input type="checkbox"/>	шт	3	3	3	3	3	3	3
3	Перегородка	шт	2	2	2	2	2	2	2
2	Вход./выход. патрубок	шт	2	2	2	2	2	2	2
1	Разгрузочная труба	(x)	Д200		<input type="checkbox"/>	или Д600		<input type="checkbox"/>	
	Выбор септика	(x)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Наименование чертежа заказчика: 2 -10 М³ СЕПТИКИ

Номер чертежа:	Дата:	Масштаб:
План.:	Проверил:	Одобрил:
Объект:	 000 Фертил Санкт-Петербург 198412, г. С-Пб, г. Ломоносов наб. Сидоровского канала 2А тел. +7 812 423 5173 факс +7 812 423 5174 www.fertil.ru, info@fertil.ru	